


汚染水の処理・貯蔵の状況 (単位：m³)

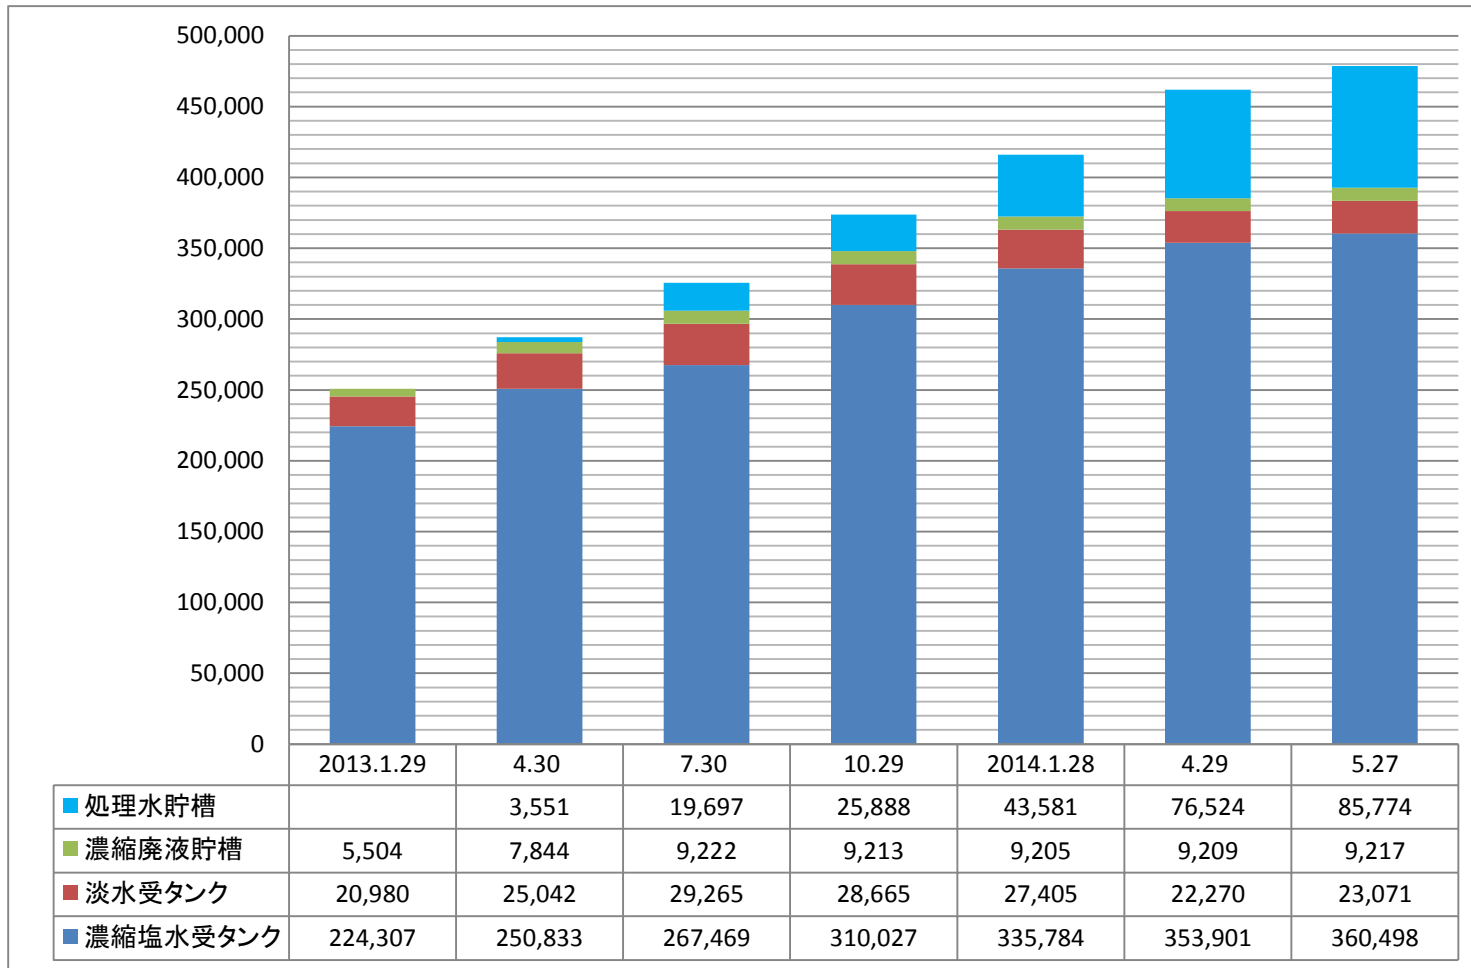

注：このほかに、2014年5月27日時点で、1～4号機の建屋内に約73,000 m³、集中廃棄物処理建屋に約17,330 m³、廃液供給タンクに819 m³、サブプレッションプール水サージタンク（SPT）に1,727 m³の汚染水がある。

出典：東京電力資料より倉林明子事務所作成