


ピーク時の需要(kW)に対する連系線設備容量の比率

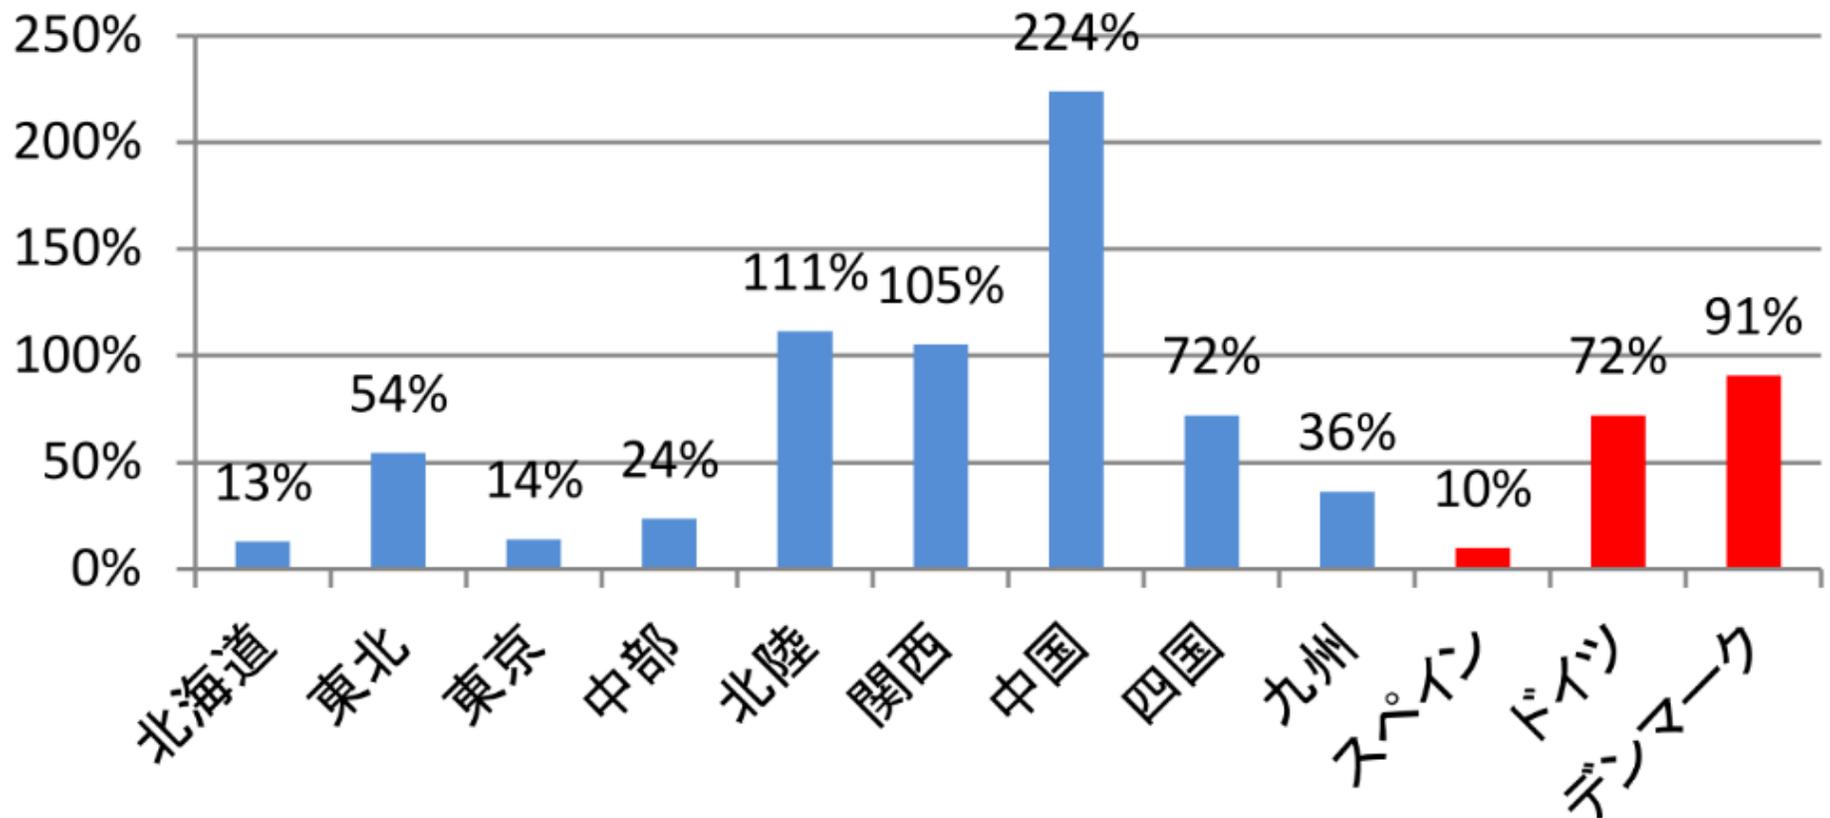

出典:公益財団法人 自然エネルギー財団「自然エネルギーの系統連系問題と今後の方向性」より抜粋